


# Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.  
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,  
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.  
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84  
<http://accept-lab.ru/>

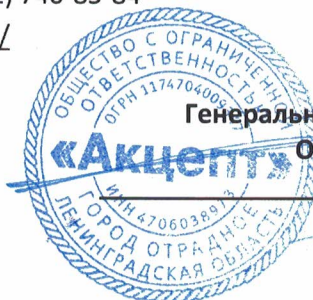

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Акцепт»  
Петров С.В.

## ПРОТОКОЛ испытаний.

**№ 64-24-25 от 19 февраля 2025**

Наименование продукции: плиты тротуарные (бетонные, вибропрессованные);

Отбор образцов: образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора б/н от 09 января 2025 г.;

Сведения о Заказчике: ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень», ИНН 7202260759, 627014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149, пом.3;

Сведения об испытываемых образцах: плиты тротуарные (бетонные, вибропрессованные), Б.З.К.6 гладкий чёрный, изготовлены 14.09.2024 г., партия 1472, 25 штук;

Методики испытаний: ГОСТ Р 55908-2013;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: Стенд для оценки скользкости покрытий по ГОСТ Р 55908-2013, инв. № 72, аттестат №250267, до 11.02.2026; Динамометр, ДЭП/3-1Д-1У-2, 2019 г., зав № 080843, инв. № 62, сертификат о калибровке №0282-2025, до 11.02.2026;

Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	Оценка скользкости покрытия. Условие передвижения: - в обуви по сухим покрытиям полов в жилых, общественных и производственных помещениях	-	не менее 0,35	коэффициент трения статический 0,79 коэффициент трения динамический 0,71
2	Оценка скользкости покрытия. Условие передвижения: - обуви по влажным покрытиям полов	-	не менее 0,40	коэффициент трения статический 0,85 коэффициент трения динамический 0,81

**Заключение:** Испытанные образцы «плиты тротуарные (бетонные, вибропрессованные), Б.З.К.6 гладкий чёрный» соответствуют требованиям Свод Правил «СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» в части проверенных показателей.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории \_\_\_\_\_ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!